


**Figura C.6:** Esquema de instalação de bomba de reforço abastecendo os pontos de hidrantes ou mangotinhos mais desfavoráveis considerados no cálculo, (prumada específica)

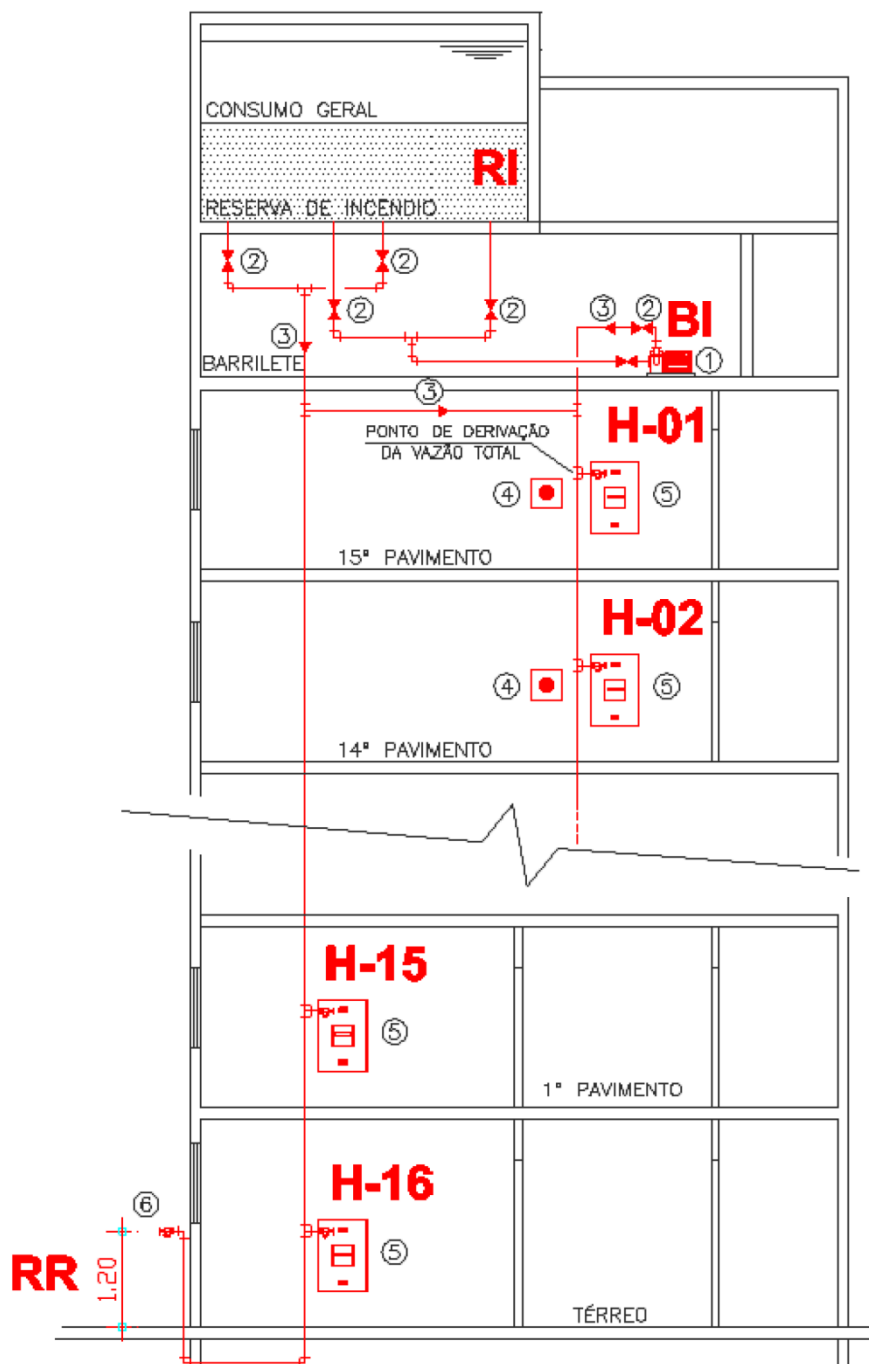

**Legenda:**

- 1) Bomba de reforço
- 2) Válvula-gaveta
- 3) Válvula de retenção
- 4) Chave de fluxo com retardo
- 5) Pontos de hidrantes/  
mangotinhos
- 6) Registro de recalque
- 7) Reservatório