



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS  
CORPO DE BOMBEIROS  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  
CONSULTA TÉCNICA nº CCB-009/221/05



<b>ASSUNTO</b> Isolamento vertical (possibilidade de somatória das condições)	<b>LEGISLAÇÃO REFERENTE</b> INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 09/04
--	---

<b>DOCUMENTO</b>	Ofício nº VPTM/DI/PR/RM Exp 1188, de 05SET05	SECOVI
------------------	--	--------

**1. CONSULTA EFETUADA:**


1.1 Compartimentação vertical através de abas ou peitoril mais as vergas (possibilidade de somatória das condições).

**2. RESPOSTA:**

2.1 O DSCI resolve que, para efeito de compartimentação vertical externa das edificações residenciais, poderão ser somadas as dimensões das abas horizontais e as distâncias da verga até o piso da laje superior, desde que a medida mínima de cada elemento de compartimentação (aba e verga) seja de 0,60 m, totalizando desta maneira, o mínimo de 1,20 m. As demais ocupações devem seguir as dimensões estabelecidas na IT-09/04.

São Paulo, 21 de dezembro de 2005.

FLÁVIO JOSÉ BIANCHINI  
Maj PM Chefe Interino

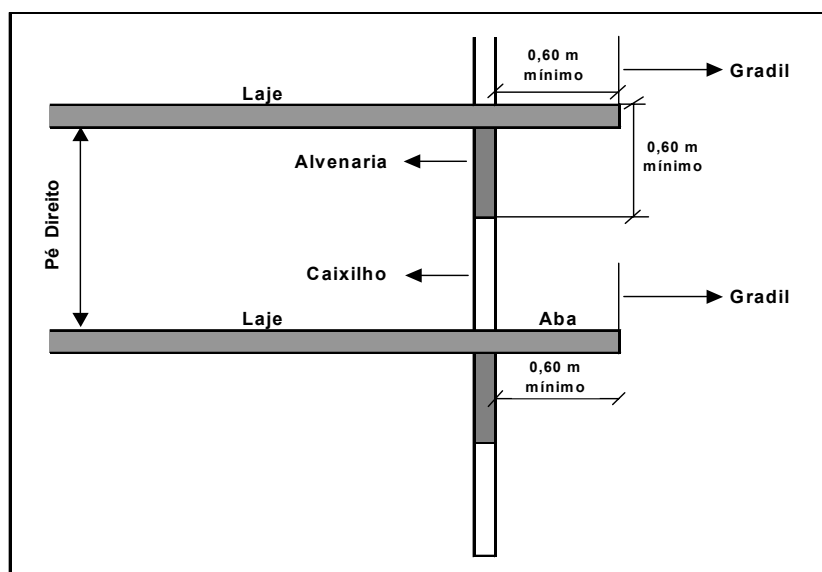

EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS (VERGA – PEITORIL + ABA)